

LUXY

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA

HIDROLIT

www.hidrolit.com.ar

info@gwc.com.ar

0810 666 9104

HIDROLIT



VIDEO TUTORIALES

Le recomendamos ver nuestros videos tutoriales de instalación, funcionamiento y mantenimiento en nuestro sitio web:

www.gwc.com.ar/tutoriales

HIDROLIT es una marca registrada por General Water Company Argentina

Todos los derechos reservados.

www.gwc.com.ar



Diseñado en Argentina, fabricado responsablemente en Taiwan



HIDROLIT

LUXY



Sistema de Ósmosis inversa con microcontrolador de calidad de agua las 24hs. Diseño compacto con display digital, bajo mesada con canilla electrónica elegante. Posee un indicador de cambio de filtros con un sistema sencillo de reemplazo.


MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN




COMPONENTES



Adaptador de agua



Válvula



Acople Desague



Tubería semirrígida de grado alimenticio



Grifería electrónica




Soporte



INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1- Cierre el paso de agua y conecte todas las partes como muestra la imagen a continuación:

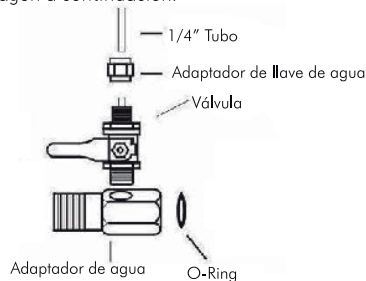

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA

La presente garantía es válida desde la fecha de compra que figura en su factura por un año.

Lea los términos y condiciones que se encuentran a continuación.

El Ablandador por intercambio iónico así como todas las partes componentes de los equipos HIDROLIT tienen garantía por 1 (un) año contra defectos en el material y trabajo de ensamblado original.

Esta garantía cubre todos los componentes originales instalados y ensamblados por HIDROLIT en fábrica. Esta garantía será defraudada si el equipo no fue instalado acorde a las instrucciones listadas en el Manual de Instalación. La garantía no se aplicará si los daños en cualquiera de los componentes fueron causados por abuso, accidente, congelamiento, agua a más de 40°C, exposición al fuego, exposición al sol, exposición a la intemperie, fallas producidas en la instalación u otras condiciones anormales más allá del control de la compañía.

La presente garantía requiere el uso exclusivo de componentes originales y artes de reemplazo genuinas marca HIDROLIT. La presente garantía será automáticamente ejada sin efecto si utiliza medios filtrantes alternativos no genuinos, adaptados e instalados en la unidad purificadora HIDROLIT. Todos los elementos deben ser operados y mantenidos de acuerdo al Manual de Instalación y las especificaciones descritas. De utilizarse el ablandador en condiciones

distintas a las mencionadas la presente garantía quedará sin efecto y carecerá de toda validez.


Los análisis de agua deben ser realizados sin excepción, en laboratorios autorizados y/o certificados por el Ente provincial competente y deben contar siempre con cadena de custodia, de otra forma la garantía no reconoce la validez técnica de los análisis efectuados. El laboratorio de aguas de General Water Company Argentina debe realizar su propio control sobre la muestra en cuestión para su evaluación analítica y determinación de Dureza en el agua. La muestra debe ser enviada por transporte abonado en origen. Todas las partes defectuosas deben ser devueltas a General Water Company Argentina para su inspección y reparación o reemplazo. Antes de enviar el objeto defectuoso o las muestras en cuestión, deberá contactarse vía email a soporte@gwc.com.ar y solicitar asesoramiento técnico. La compañía determinará si se trata de un defecto fabril o no, y en su caso se solicitará al usuario que remita las partes o el equipo completo con transporte abonado en origen. Una vez reparado o reemplazado el purificador, será enviado con cobro en destino el gasto de transporte, salvo que el usuario lo recoja por la fábrica.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICIOS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
No funciona	1. Fuente de agua detenida 2. Potencia dañada	1. Espere por el suministro 2. Comuníquese con atención al cliente
Fugas	1. Fuga de la bomba 2. Ajuste de fuga	1. Apague la fuente de agua y la válvula del tanque de presión. 2. Luego llama a la persona de servicio.
La bomba no se detiene	1. Fuga de la bomba	1. Cambio de filtro 2. Desactivar entrada 3. Comuníquese con atención al cliente


2- Perfore un orificio de Ø13.2 e instale la grifería como figura en la imagen.

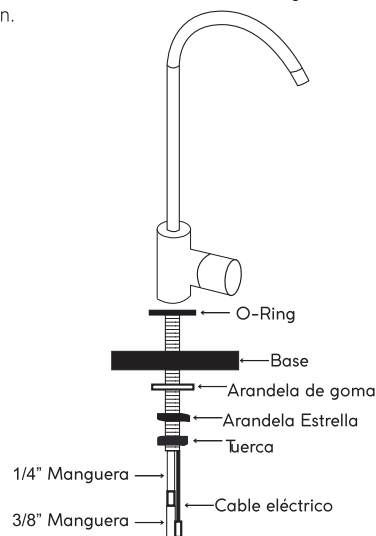

3. Conecte la manguera color azul a la toma de agua corriente. Luego conecte la manguera color rojo a un desagüe. Ambos adaptadores corresponden a una medida de 1/4\".


4. Conectar el cable electrico de la canilla al equipo Luxy

5. Conecte la grifería con el sistema como figura en la siguiente imagen.

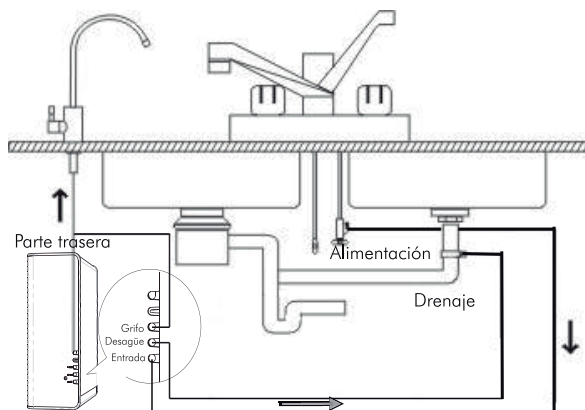

PRUEBA ANTES DE UTILIZAR

1. Conecte el suministro de electricidad y agua con este sistema. Luego abra el paso de agua como la imagen muestra a continuación. El display digital muestra 008 al comienzo. Después de 4 minutos, la computadora comenzará a mostrar la calidad del agua (TDS).






FUNCIONAMIENTO



-  Cuando esta luz parpadee, reemplace el filtro de la primera etapa.
-  Cuando esta luz parpadee, reemplace el filtro de la segunda etapa.
-  Cuando esta luz parpadee, reemplace el filtro de la tercera etapa.
-  El botón SET es para reparación.
-  El botón ZERO es para reiniciar el sistema LUXY después de cambiar los filtros o la membrana.
- * Toque el botón Zero durante 3 segundos para reiniciar el programa luego de cambiar el filtro.
- * El número digital muestra el TDS en ppm



REEMPLAZO DE LOS NÚCLEOS INTERNOS




2. Encienda el grifo y presione: válvula check (como la imagen de la derecha) hasta que comience a correr el agua del grifo.

3. El tanque estará lleno en 20 minutos. A continuación, abra la canilla para agotar el agua del tanque

Advertencia: Luego de la instalación deje correr el agua (aprox. 30 minutos) hasta que el sistema se purge por completo.

4. Cierre el grifo, el sistema ya está listo para utilizar.

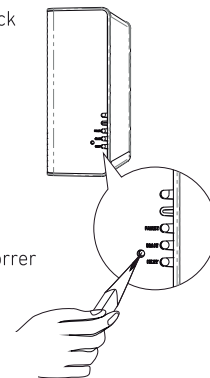

MATERIAL Y FUNCIONES

Filtros	Función	Rendimiento
1ra etapa Filtro PP	Suciedad, arena, limo y moho.	3 Meses
2da etapa Filtro de carbón	Sustancias químicas, cloro, olores y THM	6 Meses
3da etapa Membrana LUXY	Metal, bacterias, microorganismos y productos químicos	12-24 Meses